



מרחקים מינימליים

מכבל חשמל תת-קרקעי לשרות אחר
שיטת התקנה


| בהצטלבות | במקביל | שרות |
|----------|---------|-------------------|
| 50 ס"מ | 50 ס"מ | מים או ביוב |
| 150 ס"מ | 150 ס"מ | גז או חומר דליק |
| 100 ס"מ | 100 ס"מ | מים חמים או קיטור |
| 30 ס"מ | 30 ס"מ | מתקן תקשורת |
| | 50 ס"מ | מבנה |
| 10 ס"מ | 10 ס"מ | כבל תת-קרקעי אחר |
| 20 ס"מ | 20 ס"מ | כבל למתח גבוה |

המידות הן מינימום
מבנה הלוח מפוליאסטר
GFI/II/00 1136*1100*478
הפליטה מפיברגלס (1000*700)
דרגת אטימות IP559

לוח "1"
מוזן מזודר זשמל
2(4x150 NA2XY)

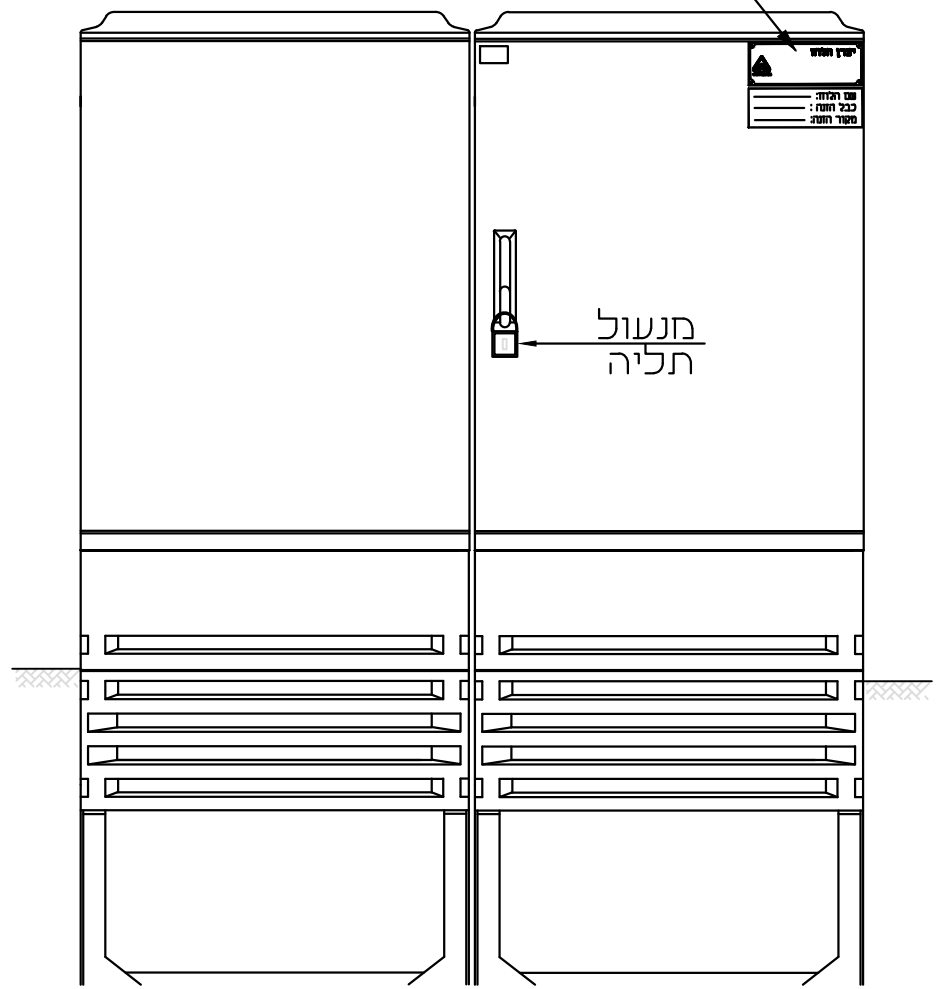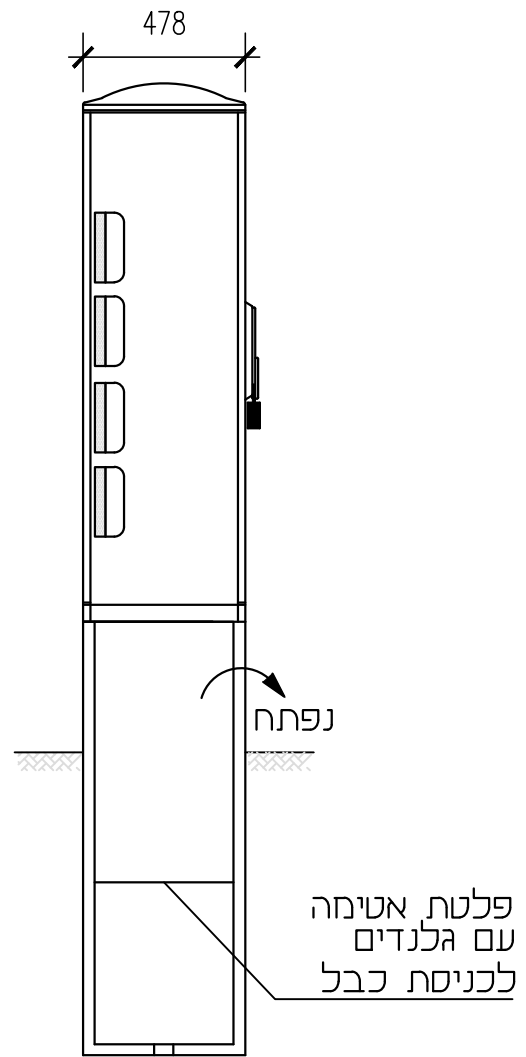

מראה עקרוני - הטמנת כבלי חשמל ותקשורת

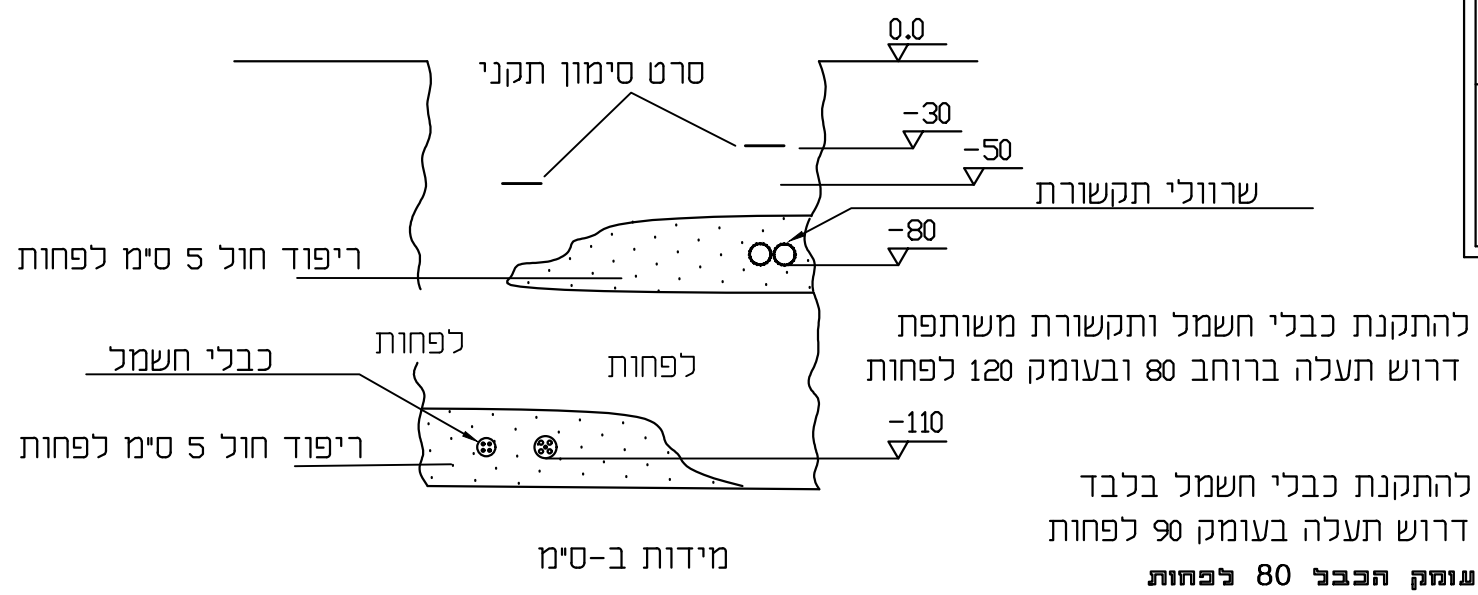

1
מהדורה:
תאריך: 18.08.22

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|-------------|--|------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|
| מזמין: פ.א.עמק המעיינות | דף: 6 | בקרואשר: 34569 | אילן ידידיה | השנוי: 18.08.22 | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 |
| פרויקט: פסבועת בוסתן מעוז חיים | מספר: 5054 | תכנון/שרטט: 5054 | אילן ידידיה | למכרז | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 |
| גליון: פרטי חפירה ופילר פר-1 | ק.ח.: | תאריך: 18.08.22 | אילן ידידיה | לבצוע | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 | מספר: 5054 | תאריך: 18.08.22 |
| דן עטרון - א.ב. מתכננים בע"מ | | ח.פ.ה. 34569, רח' התשבי 9 טל. 04-8334474 פקס. 04-8336420 email: dansharon@dansharon.co.il | | תל אביב 61251, ת"ד 25256 טל. 03-6233777 פקס. 03-6233700 email: yosi@abt.co.il | | צ.ח. ד"ג עמק הירדן 15132 טל. 04-7700889 פקס. 04-7700890 email: itany@dansharon.co.il | | | | |