

יציאה פס מפלדה מגולוונת
מרותך במידות 4x50 מ"מ
באורך של 60 ס"מ.


"זנבות" באורך 100 ס"מ.

4 בירגי יסוד מסופקים
ע"י היצרן לפי תקן 812, מרותכים בכלוב.

בטון ב - 30

צנור שרשרי דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ
הכנה ליציאת כבל תאורה.

מוליך הארקה מנחושת
בחתך 35 ממ"ר בקרקע

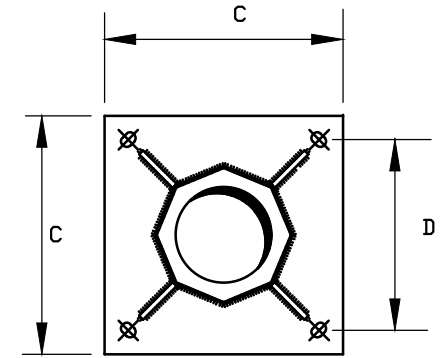

עובי פלטה 8

צנור שרשרי דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ
הכנה לכניסת כבל תאורה.

מוליך הארקה מנחושת
בחתך 35 ממ"ר בקרקע

A

B

צינור פ.ד. בקוטר 29 מ"מ
הכנה לכניסת מוליך הארקה


8 פחי חיזוק מרותכים
במידות 5x30 מ"מ

צינור פ.ד. בקוטר 29 מ"מ
הכנה ליציאת מוליך הארקה

גובה עמוד	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
3.5 מטר	800 מ"מ	600 מ"מ	300 מ"מ	240 מ"מ	8 מ"מ
6 מטר	800 מ"מ	700 מ"מ	375 מ"מ	300 מ"מ	8 מ"מ

הערות

1. כל המידות בס"מ.
2. בצנרת שרשרית, יושלח חוט משיכה מנילון שזור.
3. כמות הצנרת ביסוד הבטון תהיה לפי תכניות הכביש אך לא פחות מ-2 צינורות שרשריים ו-2 צינורות פ.ד. לכל בסיס.
4. יש לקשור את לולאת הארקה למניעת חזרתה רתוד הצנרת.
5. יש לכסות בנילון את פתחי הצנרת למניעת כניסת גופים זרים.
6. יסוד המבוצע בשטח גינון יבלוט 10 ס"מ מפני שטח סופיים.
7. יסוד המבוצע בשטח מדצף יהיה 20 ס"מ מתחת לפני הריצוף.



מזמין:	קיבוץ טירת צבי	דף	EP4	בקראשר	דיויד בירגר	לעיון	○ לעיון	השנוי		מספר		תאריך		חתימה	
פרויקט:	חניון E + 10 מארשים	מספר	5535	תכנון/שרטט	דיויד בירגר	למכרז	○ למכרז								
גליון:	פרטי ביסוס עמוד פר-4	ק.ח.		תאריך	25-02-23	לבצוע	● לבצוע								
דן שרון - א.ב. מתכננים בע"מ		חיפה 34569, רח' התשבי 9 טל. 04-8334474 פקס. 04-8336420 email: dansharon@dansharon.co.il תל אביב 61251, ת"ד 25256 טל. 03-6233777 פקס. 03-6233700 email: yosie@abt.co.il													
		email: davidb@dansharonco.il													