



הערות


1. התחתיות הטרומיות תהינה בעלות תו תקן.
2. דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה אחת ולא יציקה בשני שלבים.
3. בדפנות יהיו פתחים קדוחים מדוייקים ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י מפעל.
4. סוג הבטון בתחתית יהיה ב-400.
5. מחברי שוחה יהיו מחברים גמישים ואטומים. המחברים יבדקו ביחד עם כל הקו בבדיקה ההדרוסטטית.
6. העיבודים יוצקו במלוא גובה של קוטר הצינור.

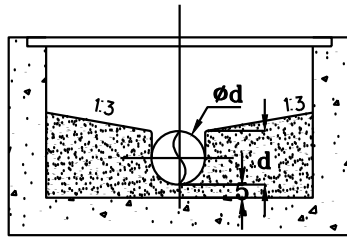

חתך ג-ג

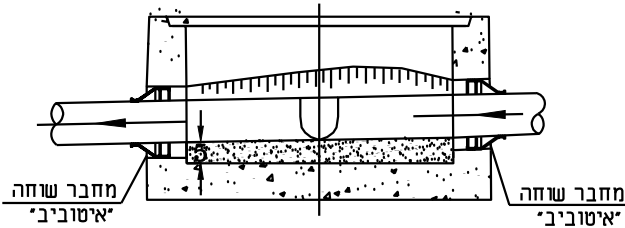

חתך ב-ב

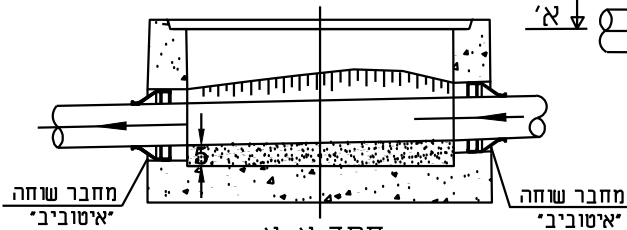

חתך א-א

